

Servizio Idrico:
 Acquedotto civile - Rete di distribuzione
 Rete Media Pressione
 Rete Bassa Pressione

Servizio Gas:
 Rete Media Pressione
 Rete Bassa Pressione

INTERCETTAZIONI GAS:
 Valvole a sfera idonee per condotte gas di 7° specie, da posare interne, attese da salde di testa, a passaggio totale, a sfera foderata UNI 9734, con stelo prolungato per intercettare internamente, corpo in acciaio al carbonio e sfera in acciaio inox AISI 420 a doppia tenuta stagna, rivestimento con vernice protettiva a base di bismuto. Il tutto conforme al D.M. 24-11-04.

INTERCETTAZIONI ACQUA:
 Sarcinesca a cuneo gommati, a corpo ovale o a corpo piatto, PN16, conforme alla norma UNI 10209, corredate di apparecchiature sottovuoto di manovra.

Linea gas 7° specie: tubazione interrata in acciaio inossidabile in PE tipo strato UNI 10208-1 con rivestimento esterno in polietilene triplo strato catramato.

Linea gas 7° specie: tubazione cemento a vista in acciaio UNI 10208-1 serie rinforzata (RFR).

Valvola a cuneo gommati per acqua: prevedere posa seconda scheda SA.M.001 DISCIPLINARE HEBA.


Valvola a sfera per gas UNI9734: prevedere posa seconda scheda SA.M.001 DISCIPLINARE HEBA.

Giunto anti-brucce UNI 989158: Colonne montanti impianto gas metano. Giunto elettrico UNI-1028493.



Pozzetto contatore acqua DN40 al servizio dell'unità abitativa PORTATA 1,5 m³/h PRESSIONE MAX 2,5 Bar

Contatore gas metano DN40 al servizio dell'unità abitativa PORTATA 1,5 m³/h PRESSIONE MAX 2,5 mBar


PARTICOLARE 1

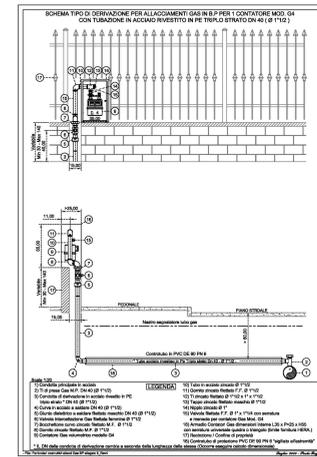

PARTICOLARE 2

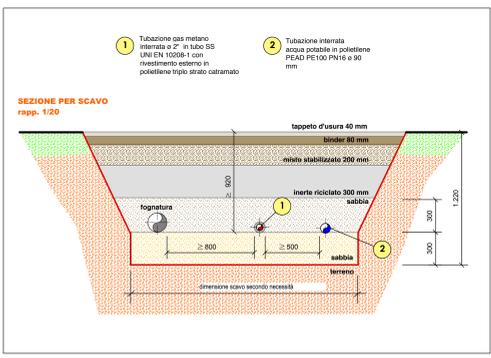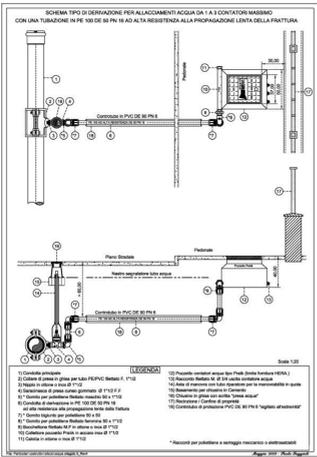

PARTICOLARE ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE E GAS METANO AL SERVIZIO DELLE UNITA' ABITATIVE (fuori scala)

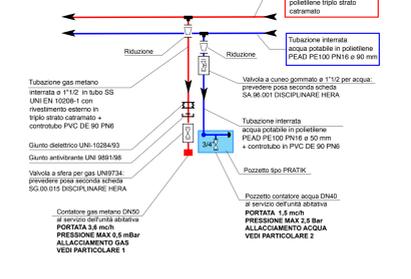

PARTICOLARE FUORI SCALA



Comune di **MARANELLO**
 Località San Venanzo
 Provincia di Modena

Valutazione di massima per verifica fattibilità
 progettuale ad elaborazione POC-PLIA
 ambito ANTI "San Venanzo Sud" sub ambito "b"

Data: 14 Febbraio 2019

Proprietà: Cavalieri Linda
 Committente: Cavalieri Linda

Elaborato

Codice: Tubazioni **T01.3**
 PLANIMETRIA GENERALE

RETI ACQUA E GAS

Tav. N° 40-06036
 disegnatore: Annalisa
 Scala: 1/200

BURANI e NOCETTI
 Periti Industriali Termotecnici
 Via F. Giardini, 425
 41124 MODENA
 phone@buraninocetti.it
 matteo@buraninocetti.it
 059346292